

工 事 名	令和7年度 富谷市複合公共施設受電設備低圧化工事			仕様書
金 額	一金 円也 (内消費税額 円)			
構 造 規 模	対象施設:富谷市複合公共施設 けやき館 キュービクル 受電設備低圧化工事 一式			
仕 様 概 要	別紙のとおり			
項 目	摘 要	金 額	備 考	
直 接 工 事 費				
共 通 仮 設 費				
純 工 事 費				
現 場 管 理 費				
工 事 原 価				
一 般 管 理 費				
工 事 価 格				
改 ム				
消 費 税	10 %			
総 合 計				








名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2	低圧引込工事												
	ケーブル(電灯)	EM-CET38sq		20.0		m							
	ケーブル(動力)	EM-CET100sq		20.0		m							
	電線管(電灯)	G42		2.0		本							
	電線管(動力)	G70		2.0		本							
	同上付属品	金具等		1.0		式							
	電線管(電灯)	PV50		2.0		m							
	電線管(動力)	PV76		2.0		m							
	同上付属品	金具等		1.0		式							
	埋設電線管(電灯)	FEP40		5.0		m							
	埋設電線管(動力)	FEP65		5.0		m							
	同上付属品	金具等		1.0		式							
	同上支持材			1.0		式							
	引込材	エントランスキャップ		1.0		式							
	プルボックス	500×500×500 SUS,WP		1.0		個							
	電力量計器盤(受電柱)	電灯 100A 動力 100A		1.0		式							
	コン柱用金具			1.0		組							
	漏電遮断器	電灯 100A		1.0		台							



富谷市複合公共施設  
 けやき館 キュービクル  
 富谷市富谷狸屋敷 110-4

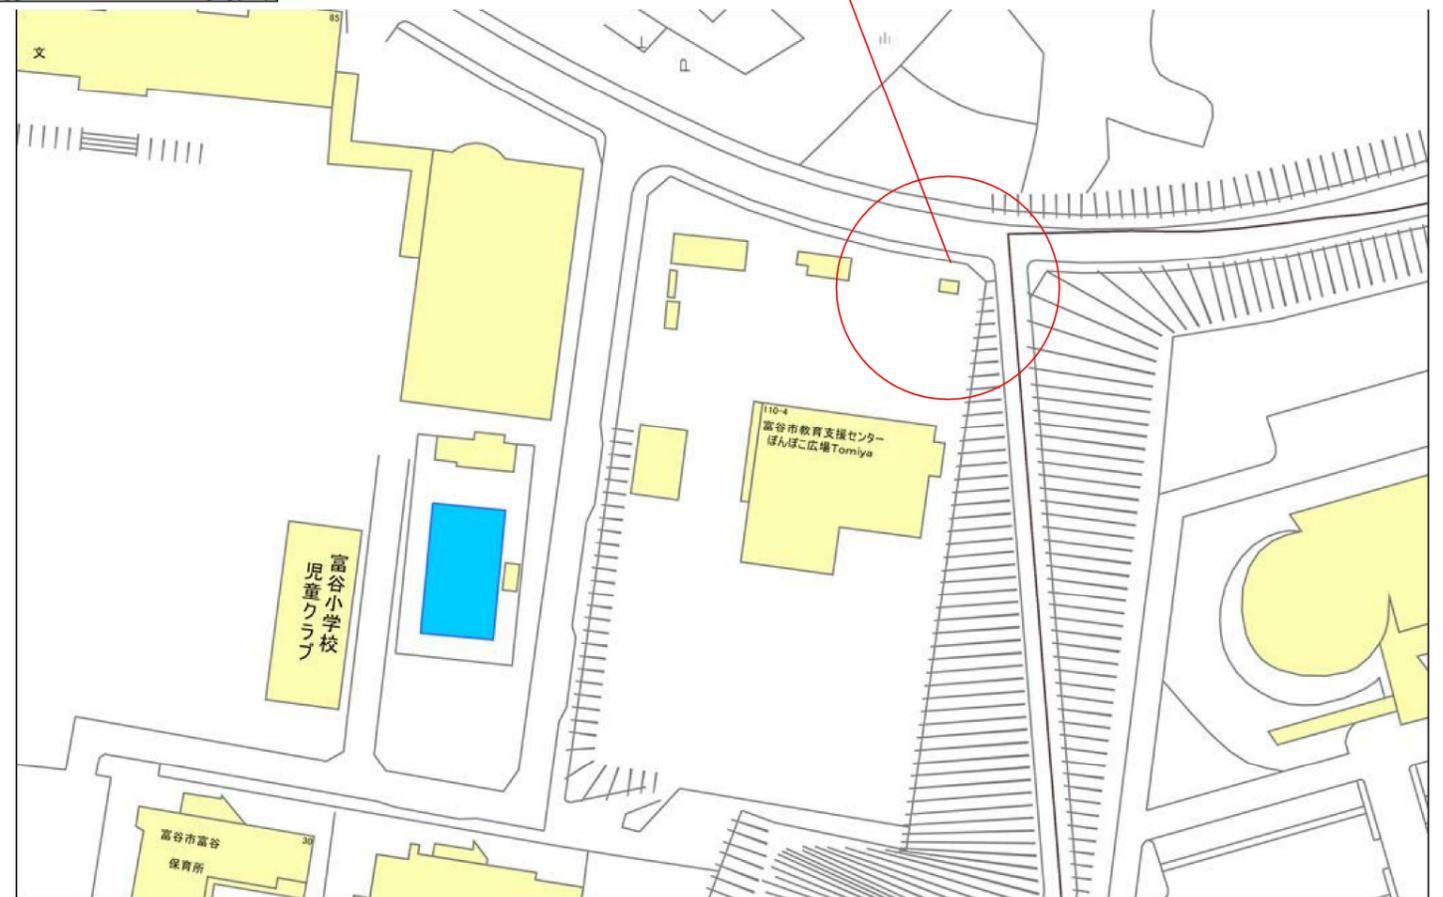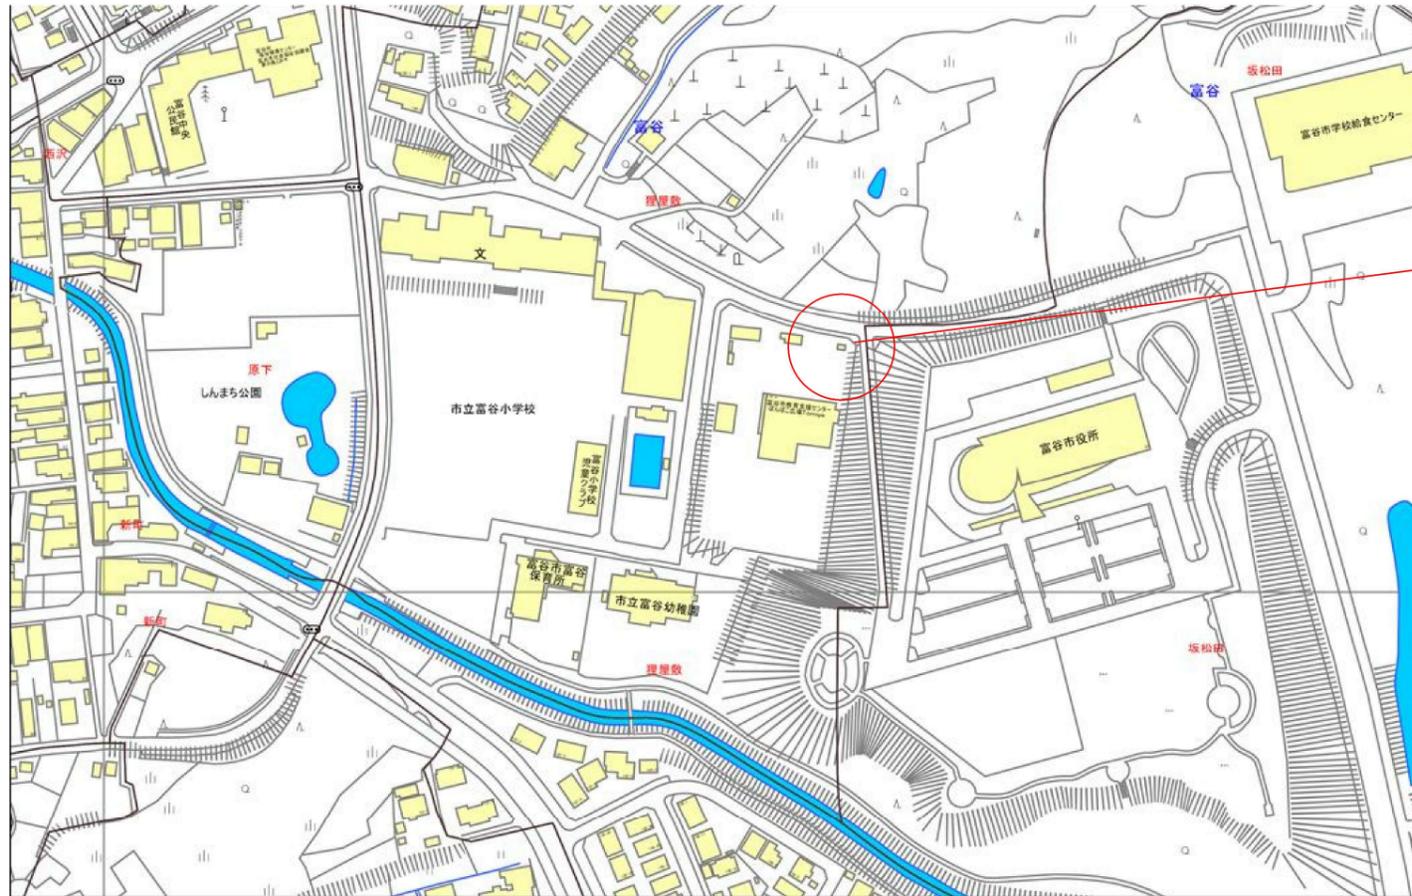

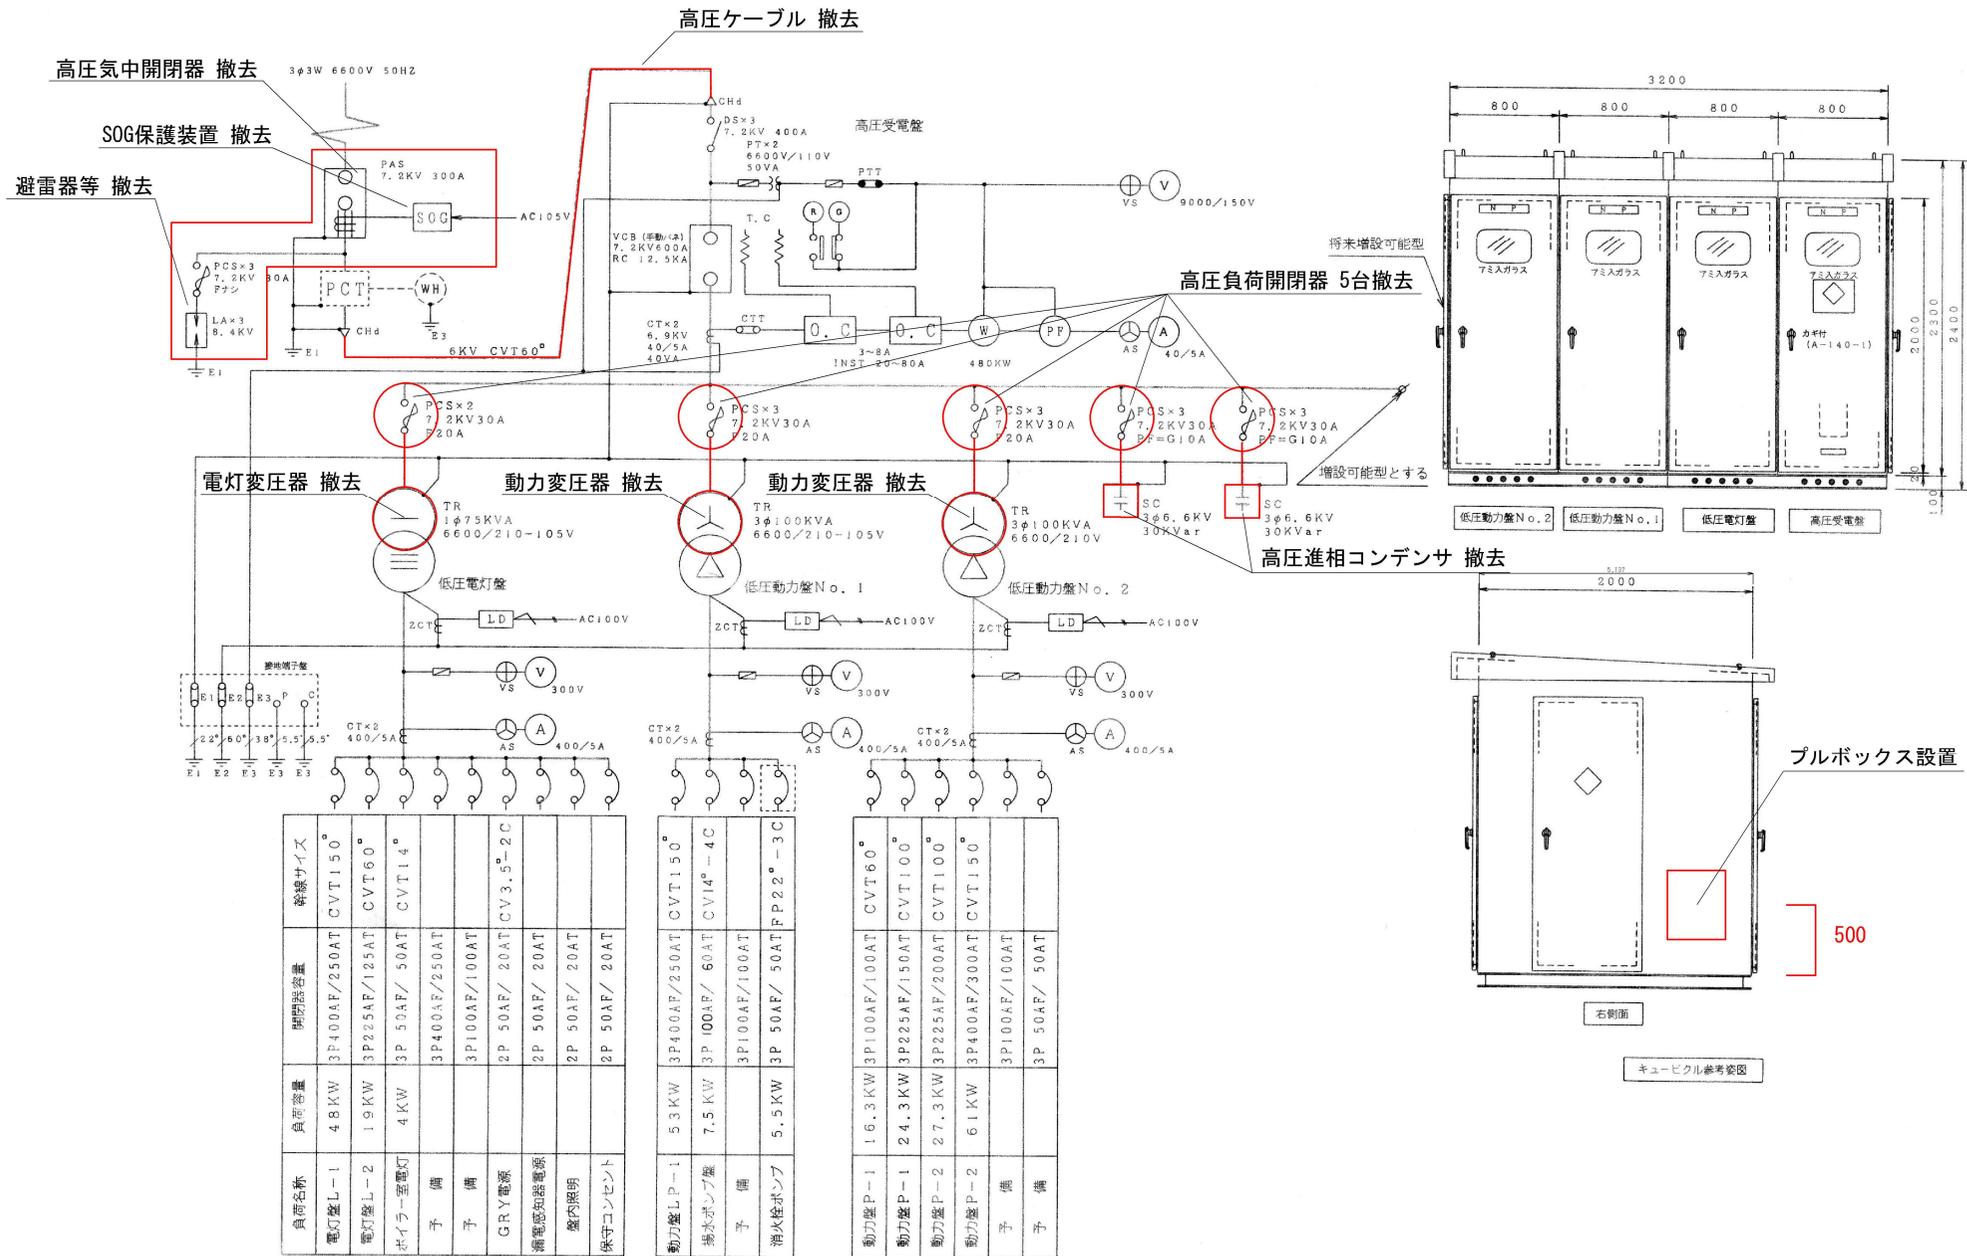

※契約後、当該施設の電気利用状況を確認し、低圧化に係り使用しない電灯および動力について、施工前に監督員の承諾を得てから、ケーブルの離線を行い、電灯・動力盤に明記すること。